


# ENERGETICKÝ MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH


## NÁKLADY NA ENERGII V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH TVOŘÍ 5 AŽ 10 %.

V obytných zařízeních to je denně 50 až 100 Kč na osobu. Sledování a vyhodnocování spotřeby energií a vody, tedy energetický management – může ukázat nečekaný pohled na provoz.

PŘÍKLAD ROZLOŽENÍ  
PLATEB



PŘÍKLAD ROZLOŽENÍ  
SPOTŘEBY

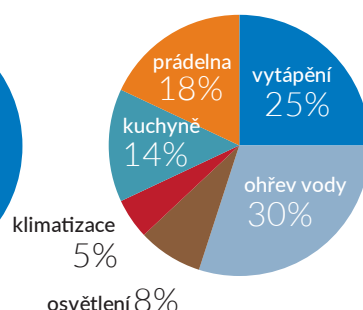

## PROČ SPOTŘEBU SLEDOVAT?

» Okamžitě zjistíme poruchy (např. prasklý vodovod) a anomálie, jako je omylem nevyplnuté topení.



» Včas odhalíme a reklamujeme chybnou fakturu.



» Zjistíme, zda se nevyplatí změnit tarif, sjednat jiný odběr nebo další služby. Neplatíme víc, než potřebujeme!



» Lépe porovnáme efektivitu různých budov či provozů. Úspory se nejspíše najdou v energeticky náročných provozech.




» Získáme podklad pro plánování investic do úsporných opatření (například zateplení, rekonstrukce kotelny nebo vlastní solární elektrárna), snadno vyhodnotíme návratnost.



» Při využití dotace operačního programu Životní prostředí je sledování a vyhodnocování spotřeby povinné.



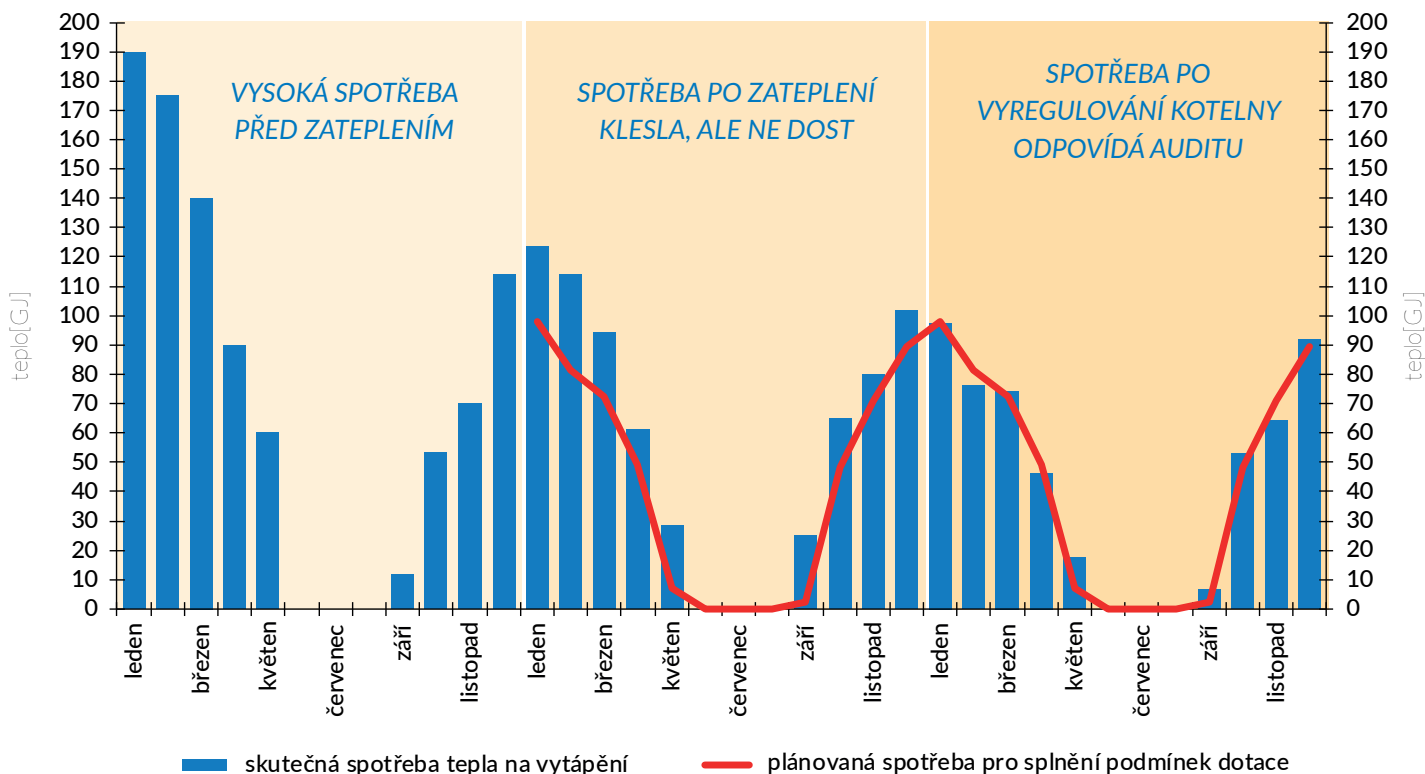


## JAK SPOTŘEBU SLEDOVAT?

- » Pomocí podružných elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů.
- » Výstupy z měřidel lze odečítat dálkově, vše je pak dostupné odkudkoli z počítače nebo mobilu,
- » Vyhodnocování může provádět software, který pak automaticky upozorní na problémy.

## VÝHODY ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU:

- » kontrola nad výdaji za energie a vodu
- » efektivní řízení spotřeby
- » přehled o fungování energetických systémů
- » splnění povinnosti v případě dotace
- » kontrola efektivity úsporných opatření
- » lepší plánování

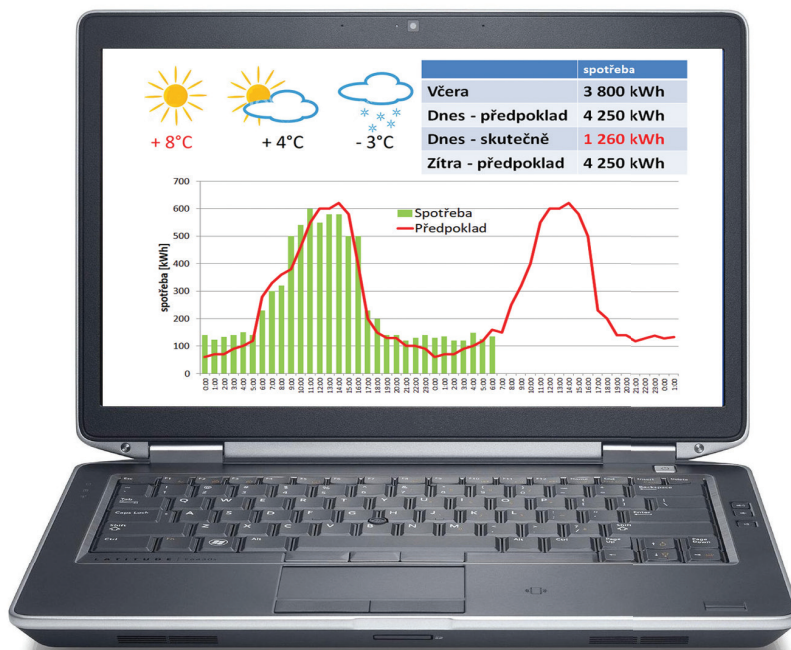

## DALŠÍ INFORMACE NA:

[WWW.EKOWATT.CZ](http://WWW.EKOWATT.CZ)

[INFO@EKOWATT.CZ](mailto:INFO@EKOWATT.CZ)

Vydal: EkoWATT z.s.  
Švábký 2  
180 00 Praha 8  
Tel.: +420 266 710 247

Žižkova 1  
37001 České Budějovice  
Tel.: +420 774 697 901

Leták je součástí projektu „Snížení spotřeby energie v objektech sociálních služeb“.  
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyžadovat stanoviska MŽP.

